

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Bedřichův Světec, že v termínu:

Srpen/2019 – květen/2020

bude v této oblasti prováděna

**stavba která řeší umístění nových rozvodů
kabelového vedení NN uložených v zemi.**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střilně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
Tel: 373303184, fax: 377542385
IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812
Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován
z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude
nahrazena dle téhož zákona.

VYVĚŠENO DNE: 19.4.2019


OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střilně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812
TEL: 373 303 111 83

Jelinková
OBEC BĚLUŠICE
434 01
okres Most

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střilně 1929/8
323 00 Plzeň-Bolevec
T +420 373 303 111, www.gaenergo.cz

HI, sídlo: Plzeň - Obchodní rejstřík: IČ 49196812, odd. C, vl. 4355, Krajský soud v Plzni
Jednatel: Zdeněk Židek - Václav Hubač - Ing. Aleš Uldrych

BEDŘICHŮV SVĚTEC



SO 01 - kabelové vedení NN
sít' TN-C 3PEN stř. 400 V, 50 Hz

kabel 1-AYKY-J 3x240+120 mm²
celková délka kabelu: 244 m
kabel 1-AYKY-J 3x120+70 mm²
celková délka kabelu: 1 314 m
kabel 1-AYKY-J 4x50 mm²
celková délka kabelu: 141 m
celková délka trasy: 775 m

LEGENDA

projektovaný kabel AYKY 3x120+70 mm²
projektovaný kabel AYKY 4x50 mm²
projektovaný kabel CYKY 4x10 mm²
projektovaný kabel NN uloženy v trubkách PVC
projektovaný kabel NN uloženy v korugovaných trubkách PE
stávající elektroměrový rozváděč

projektovaná přípojková pojistková skříň (fy DCK Holoubkov Bohemia)
projektovaná rozpojovací pojistková skříň (fy DCK Holoubkov Bohemia)
projektované uzemnění
vodovodní řád - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
sdělovací vedení - CETIN a.s.
veřejné osvětlení - ELTODOSVĚTLENÍ s.r.o.

VLIVY PROSTŘEDÍ:

VI nebezpečí dle PNE 33 0000-2
typ prostředí:
prostor:
námsazivá oblast:
stáje znečištění ovzduší:
řída znečištění:
výskyt:
ruční v ochranném pásmu podzemního zařízení



UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením prací nutno prokazatelně (zabíječkou ve stavební deníku) vyřadit všechna pozemní zařízení v trase projektovaného kabelového vedení NN.
V komunikacích, ve výhledu a při křížení podzemních zařízení budou kabely NN uloženy v chráněných PVC s přesahem 1 m na každou stranu. Podzemní zařízení je zabezpečeno orientáčkou

Ochrana před nebezpečným dotykem:

živých částí - polohou, dvojitou izolací a krytím dle PNE 33 0000-1
neživých částí - automatickým odpojením od zdroje dle PNE 33 0000-1

Napěťová soustava:
NN: TN-C 3PEN stř. 400 V, 50 Hz

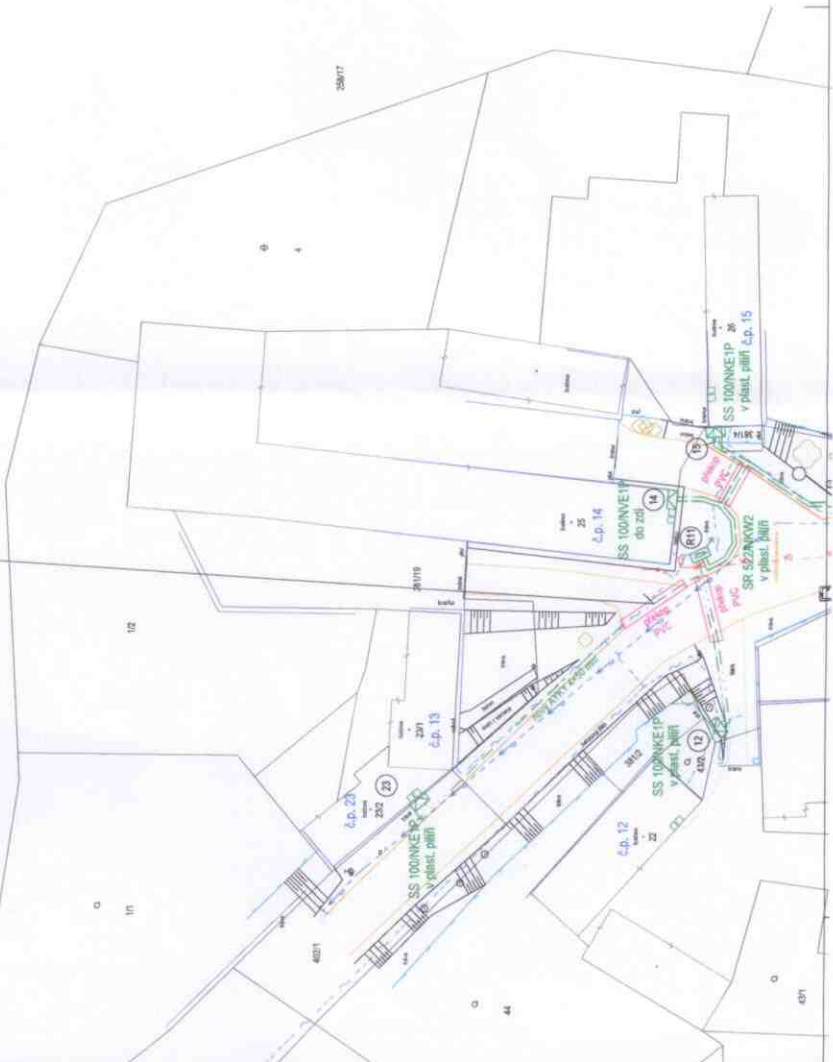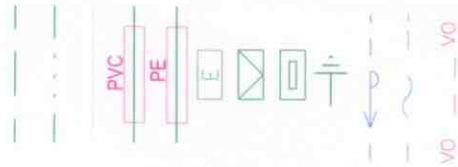

Stupeň PD	DPUR	 Projektant EnergoPro, s.r.o. Školní 5336, 430 01 Chomutov Tel. +420 474 624 716 www.energo.pro.cz	
MO_BEDŘICHŮV SVĚTEC, KABELIZACE OBCE		Zakázka číslo	IE-12-4006666
PS 01 - nový rozváděč NN		Datum zpracování	11/2017
SO 01 - kabelové vedení NN		Datum	03/2019
Investor	ČEZ Distribuce, a.s.	Formát	3 x 2 x A4
Zodpovědný projektant	Ing. L. Bltmar	Měřítko	1 : 500
Číslo ČKAIT	0402459	Katastrální území	Bedřichův Světec
Kreslil	Ing. D. Schulz	Výkres číslo	1B